SDH Klášterec nad Orlicí
Odborná příprava členů výjezdové jednotky

Signály pro dodávku vody
Přívodní vedení savicemi

Ondřej Janeček, janecek.ondrej@gmail.com
březen 2013

Signály pro dodávku vody

Pozor

Vzpažit

Rozumím

Vzpažit a připažit

Vpřed – Vodu
Zvýšení tlaku

Skrčenou paži několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy. Opakování signálu několikrát za sebou znamená žádost o zvýšení tlaku vody

Stát - Vodu stav

Nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou

Pomaleji - Tlak snížit

Kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

Nebezpečí - Všichni zpět

Nataženou paží několikrát kruh před čelem

Signály pro dodávku vody

Použití lana

- signál "VODU" se provede jedním trhnutím lanem
- signál "VODU STAV" se provede dvojím trhnutím lanem
- signál "NEBEZPEČÍ! VŠICHNI ZPĚT! se provede několikerým po sobě následujícím trhnutím lanem

Přivodní vedení savicemi

- provádí strojník a číslo 4
- číslo 4 přináší sací koš a lano
- strojník určuje počet savic
- savice roznášejí oba směrem od stroje

Přívodní vedení savicemi

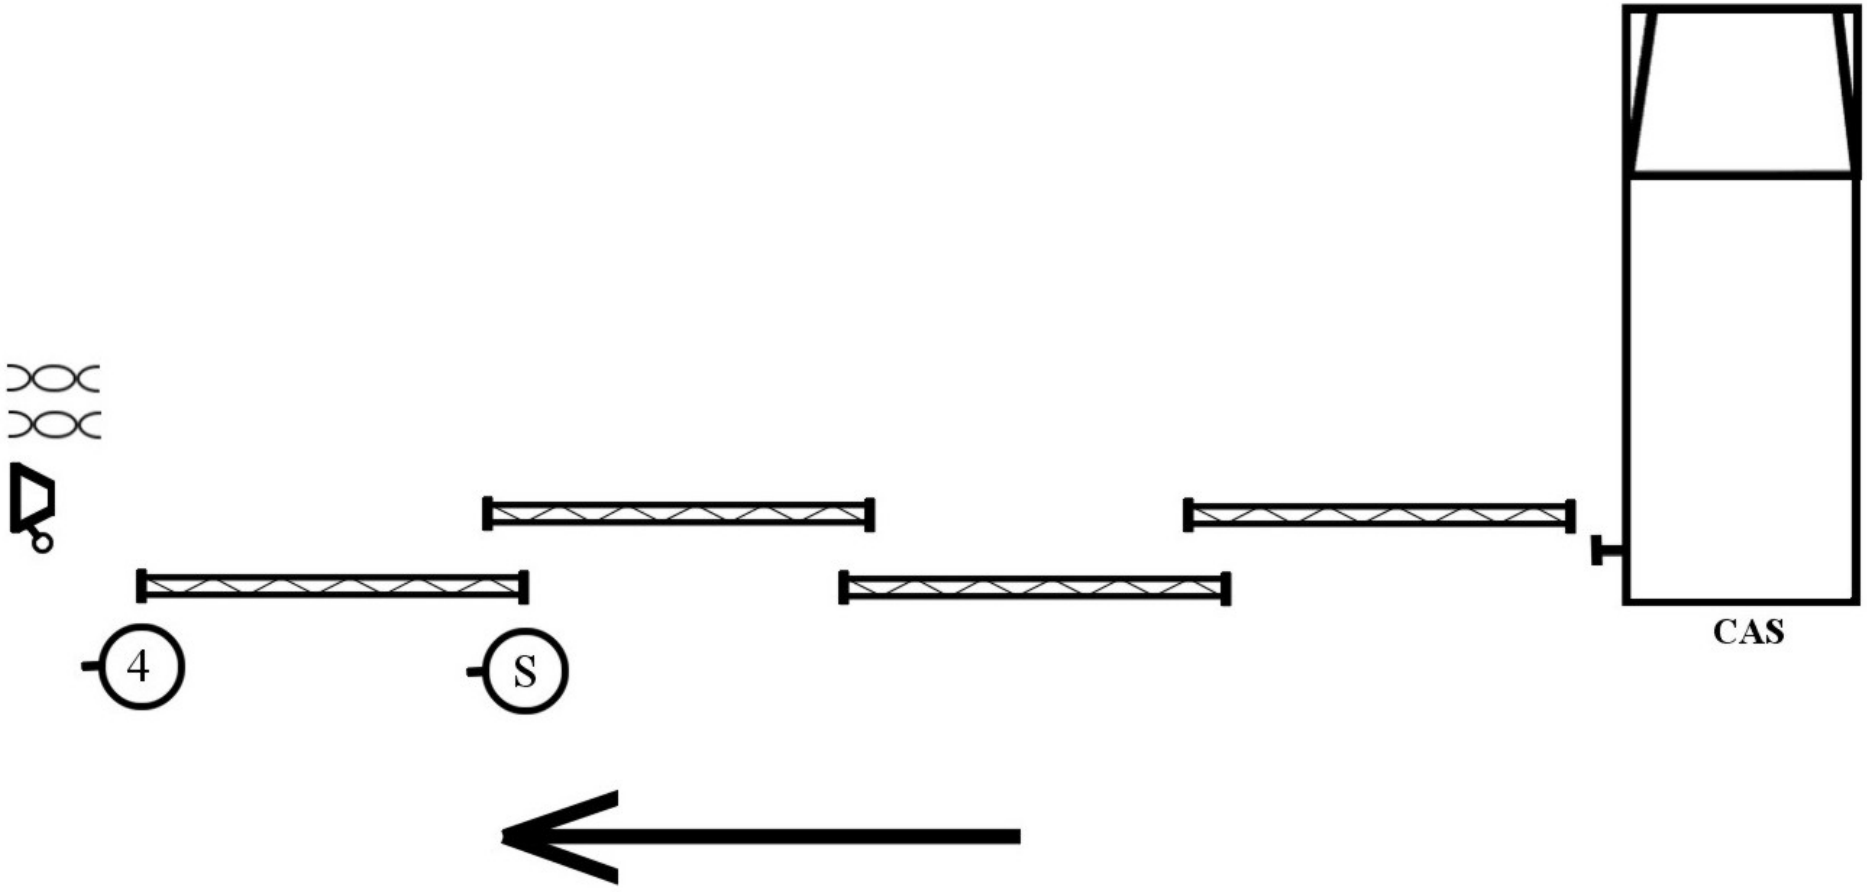

Směr rozkládání

Přívodní vedení savicemi

- savice s spojují směrem od vody ke stroji
- sací koš a savice šroubuje č. 4 a strojník savici nadlehčuje
- na stroj připojí savici strojník
- č. 4 uváže lana

Přívodní vedení savicemi

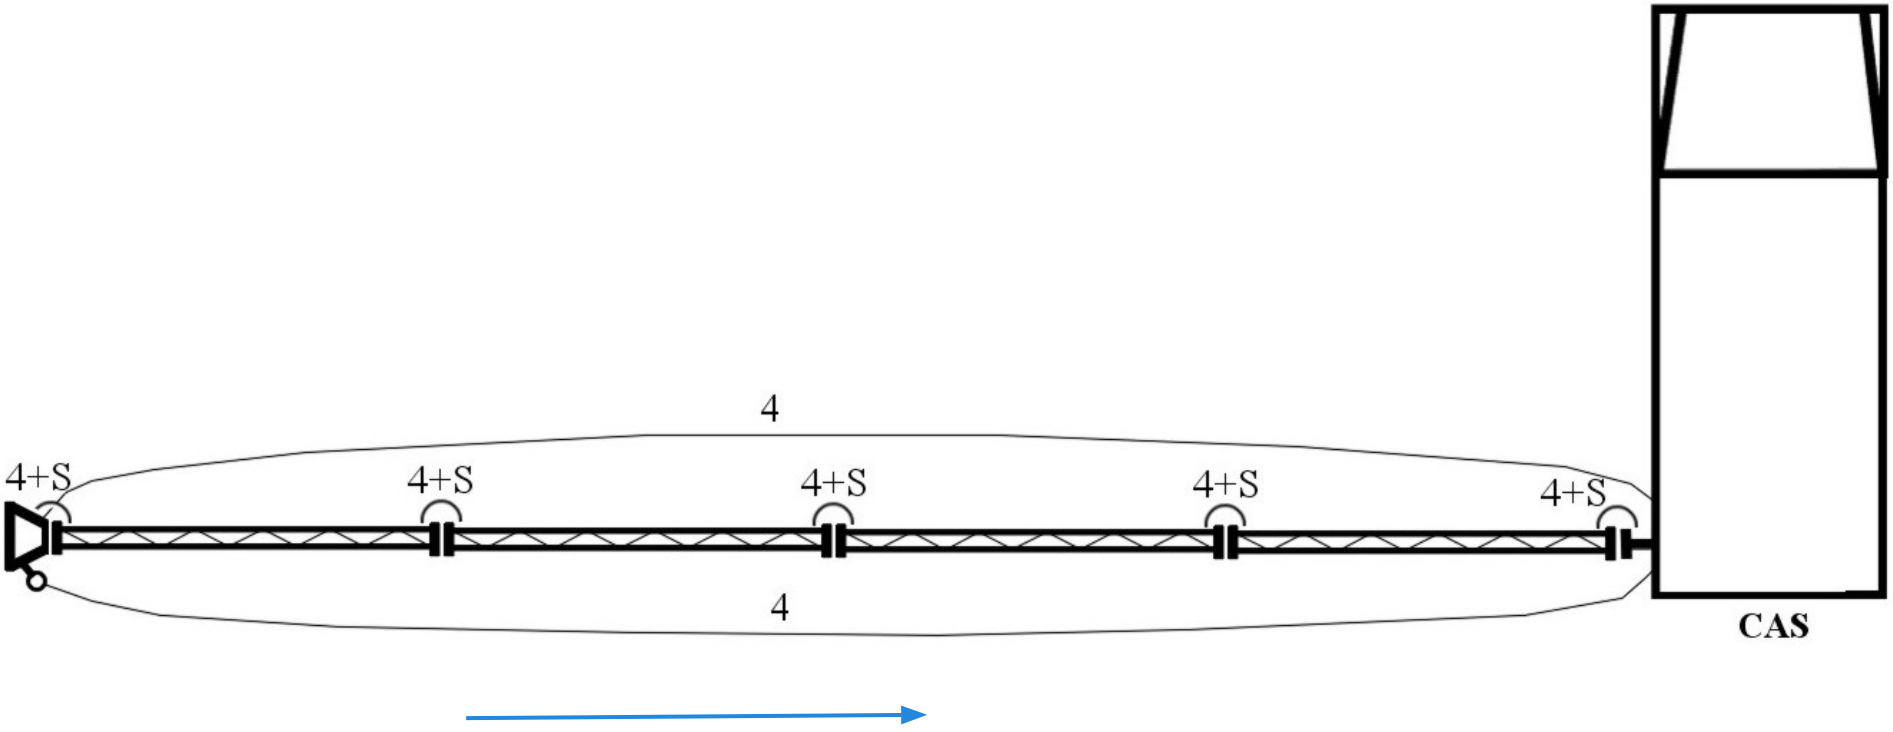

Přívodní vedení savicemi

Přívodní vedení z hydrantu

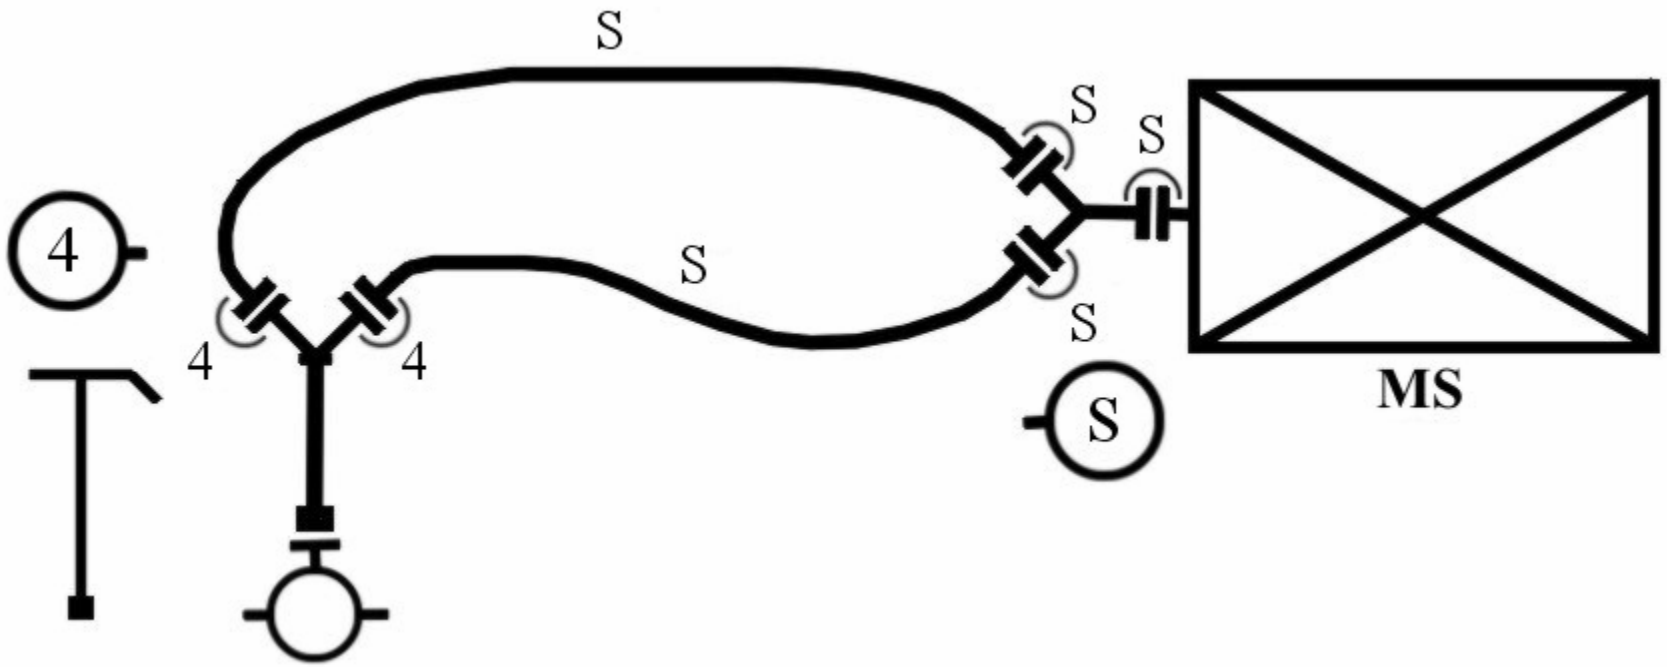

Přívodní vedení z plovoucího čerpadla

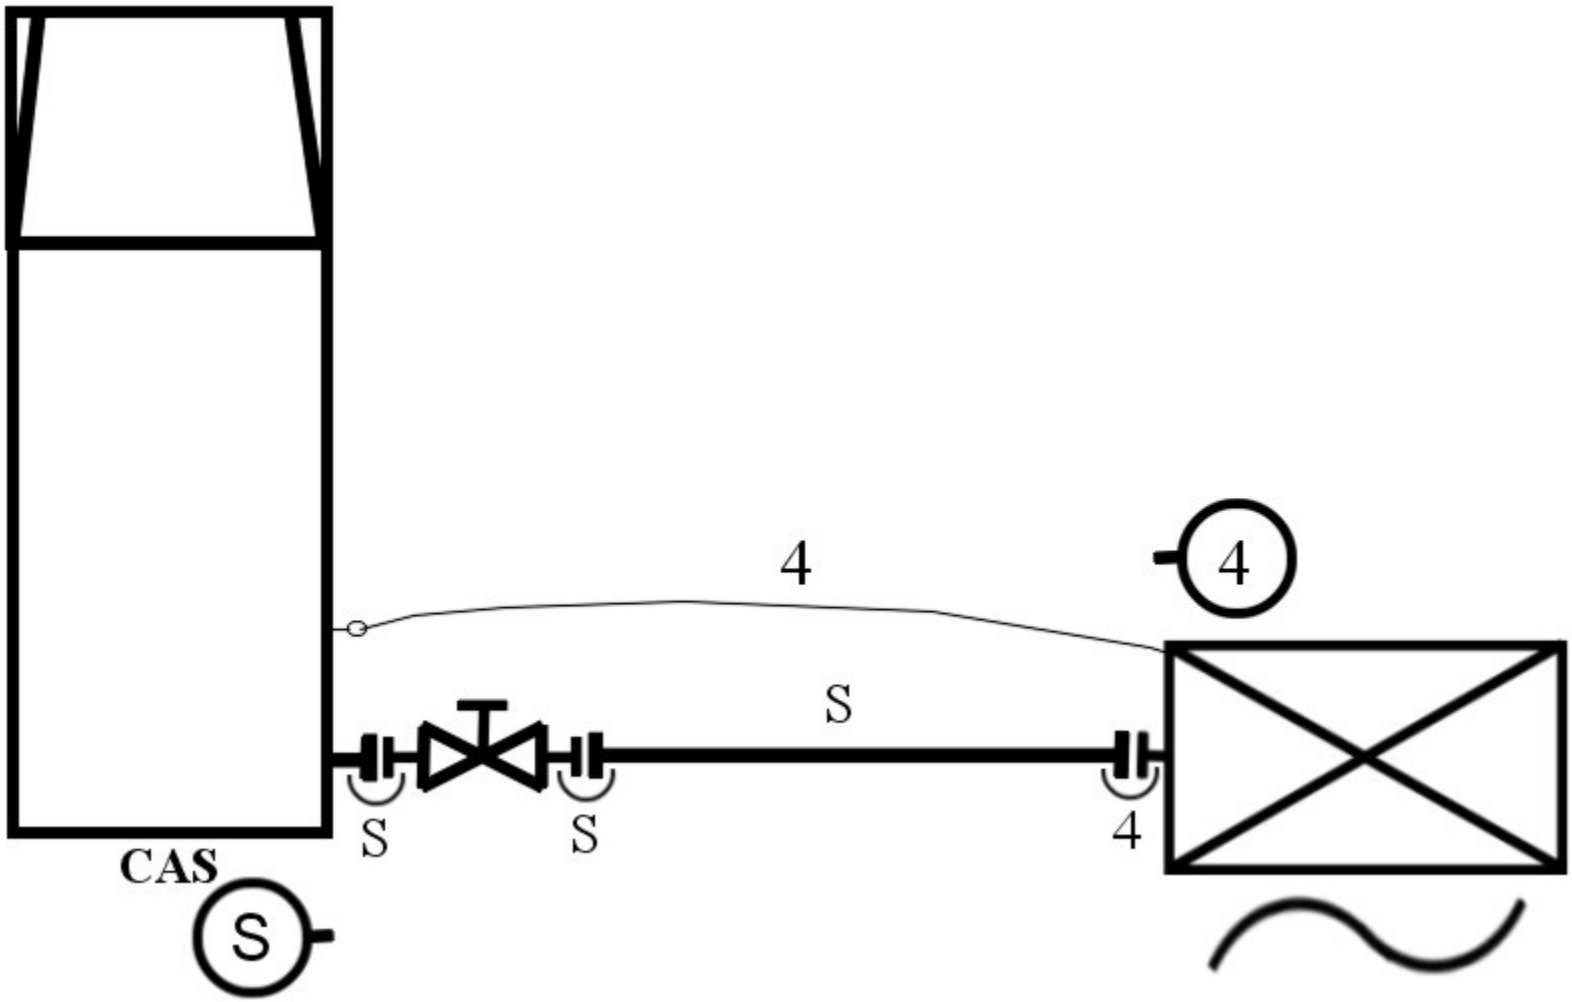

Přívodní vedení ejektrem

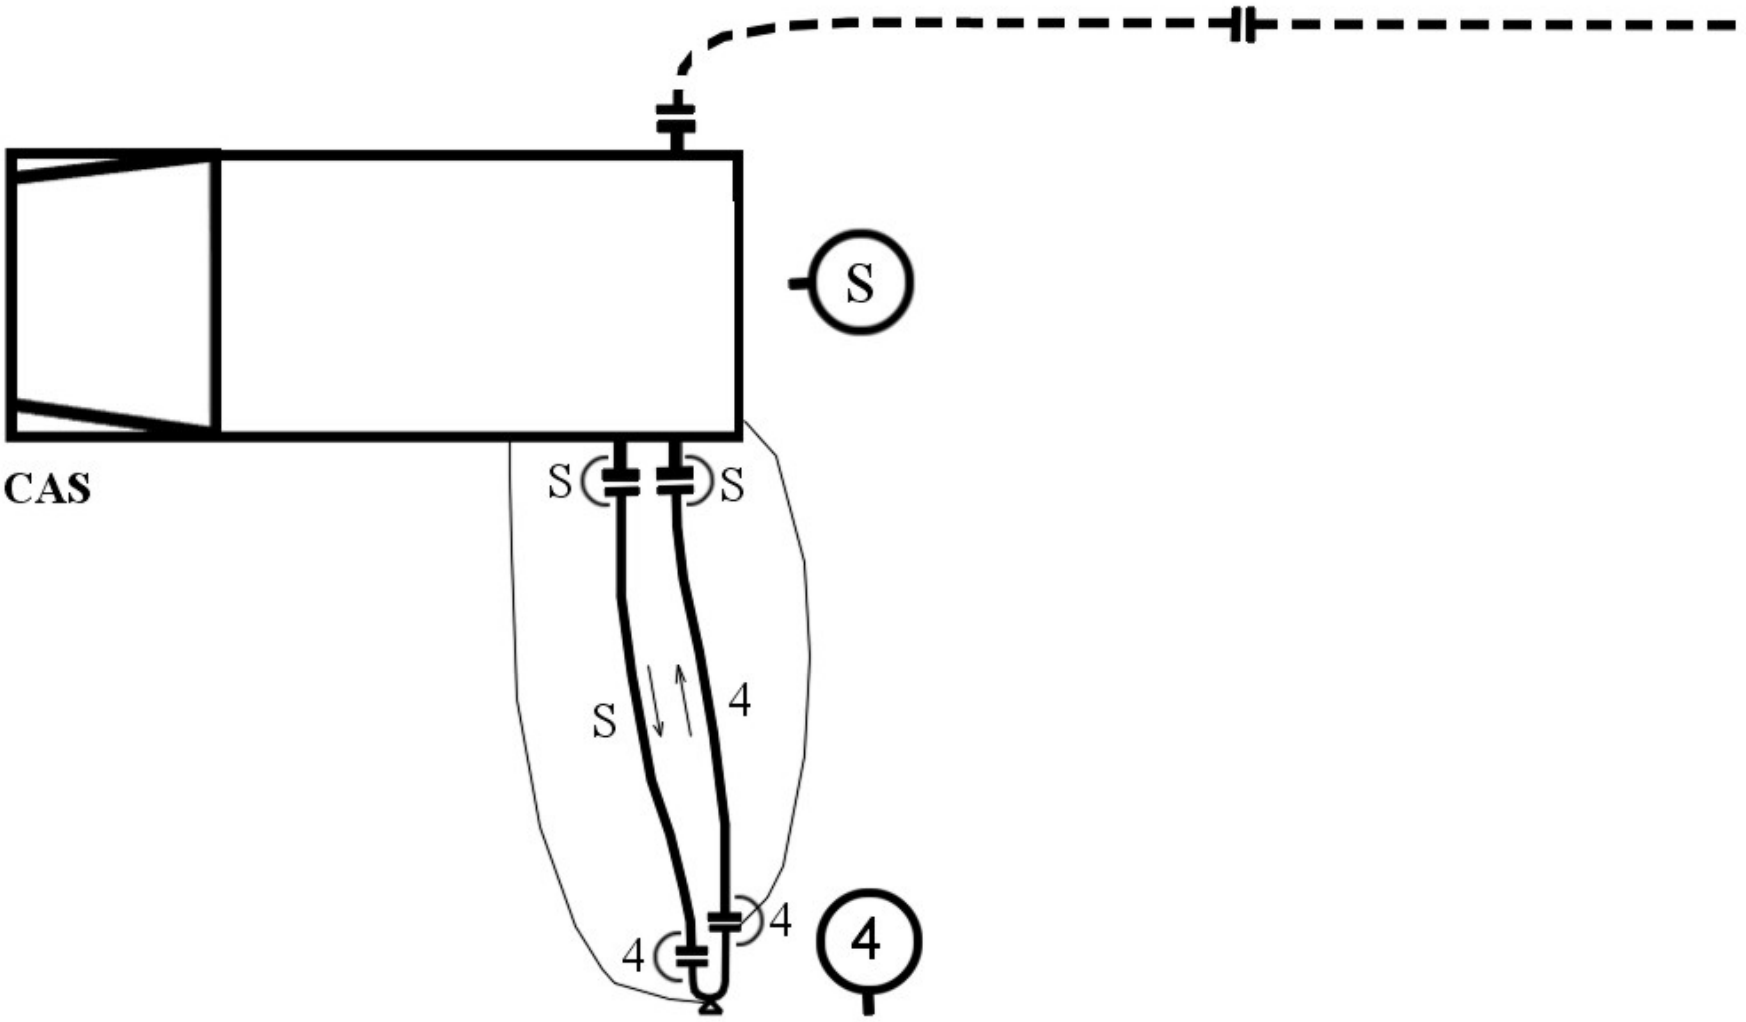

Použité zdroje

1. CŘ ML DR5.06
2. Pomůcky velitele zásahu